


Hauptstraße 42  
 D-83349 Freutsmoos  
 Tel. 08629/1579  
 Fax 08629/1779  
 E-Mail:  
 huber\_josef@freenet.de  
 www.huberbox.de

## Meßsystemanschalter EnDat/ 1Vss/ 17-polig/ 25p Sub-D

Datum

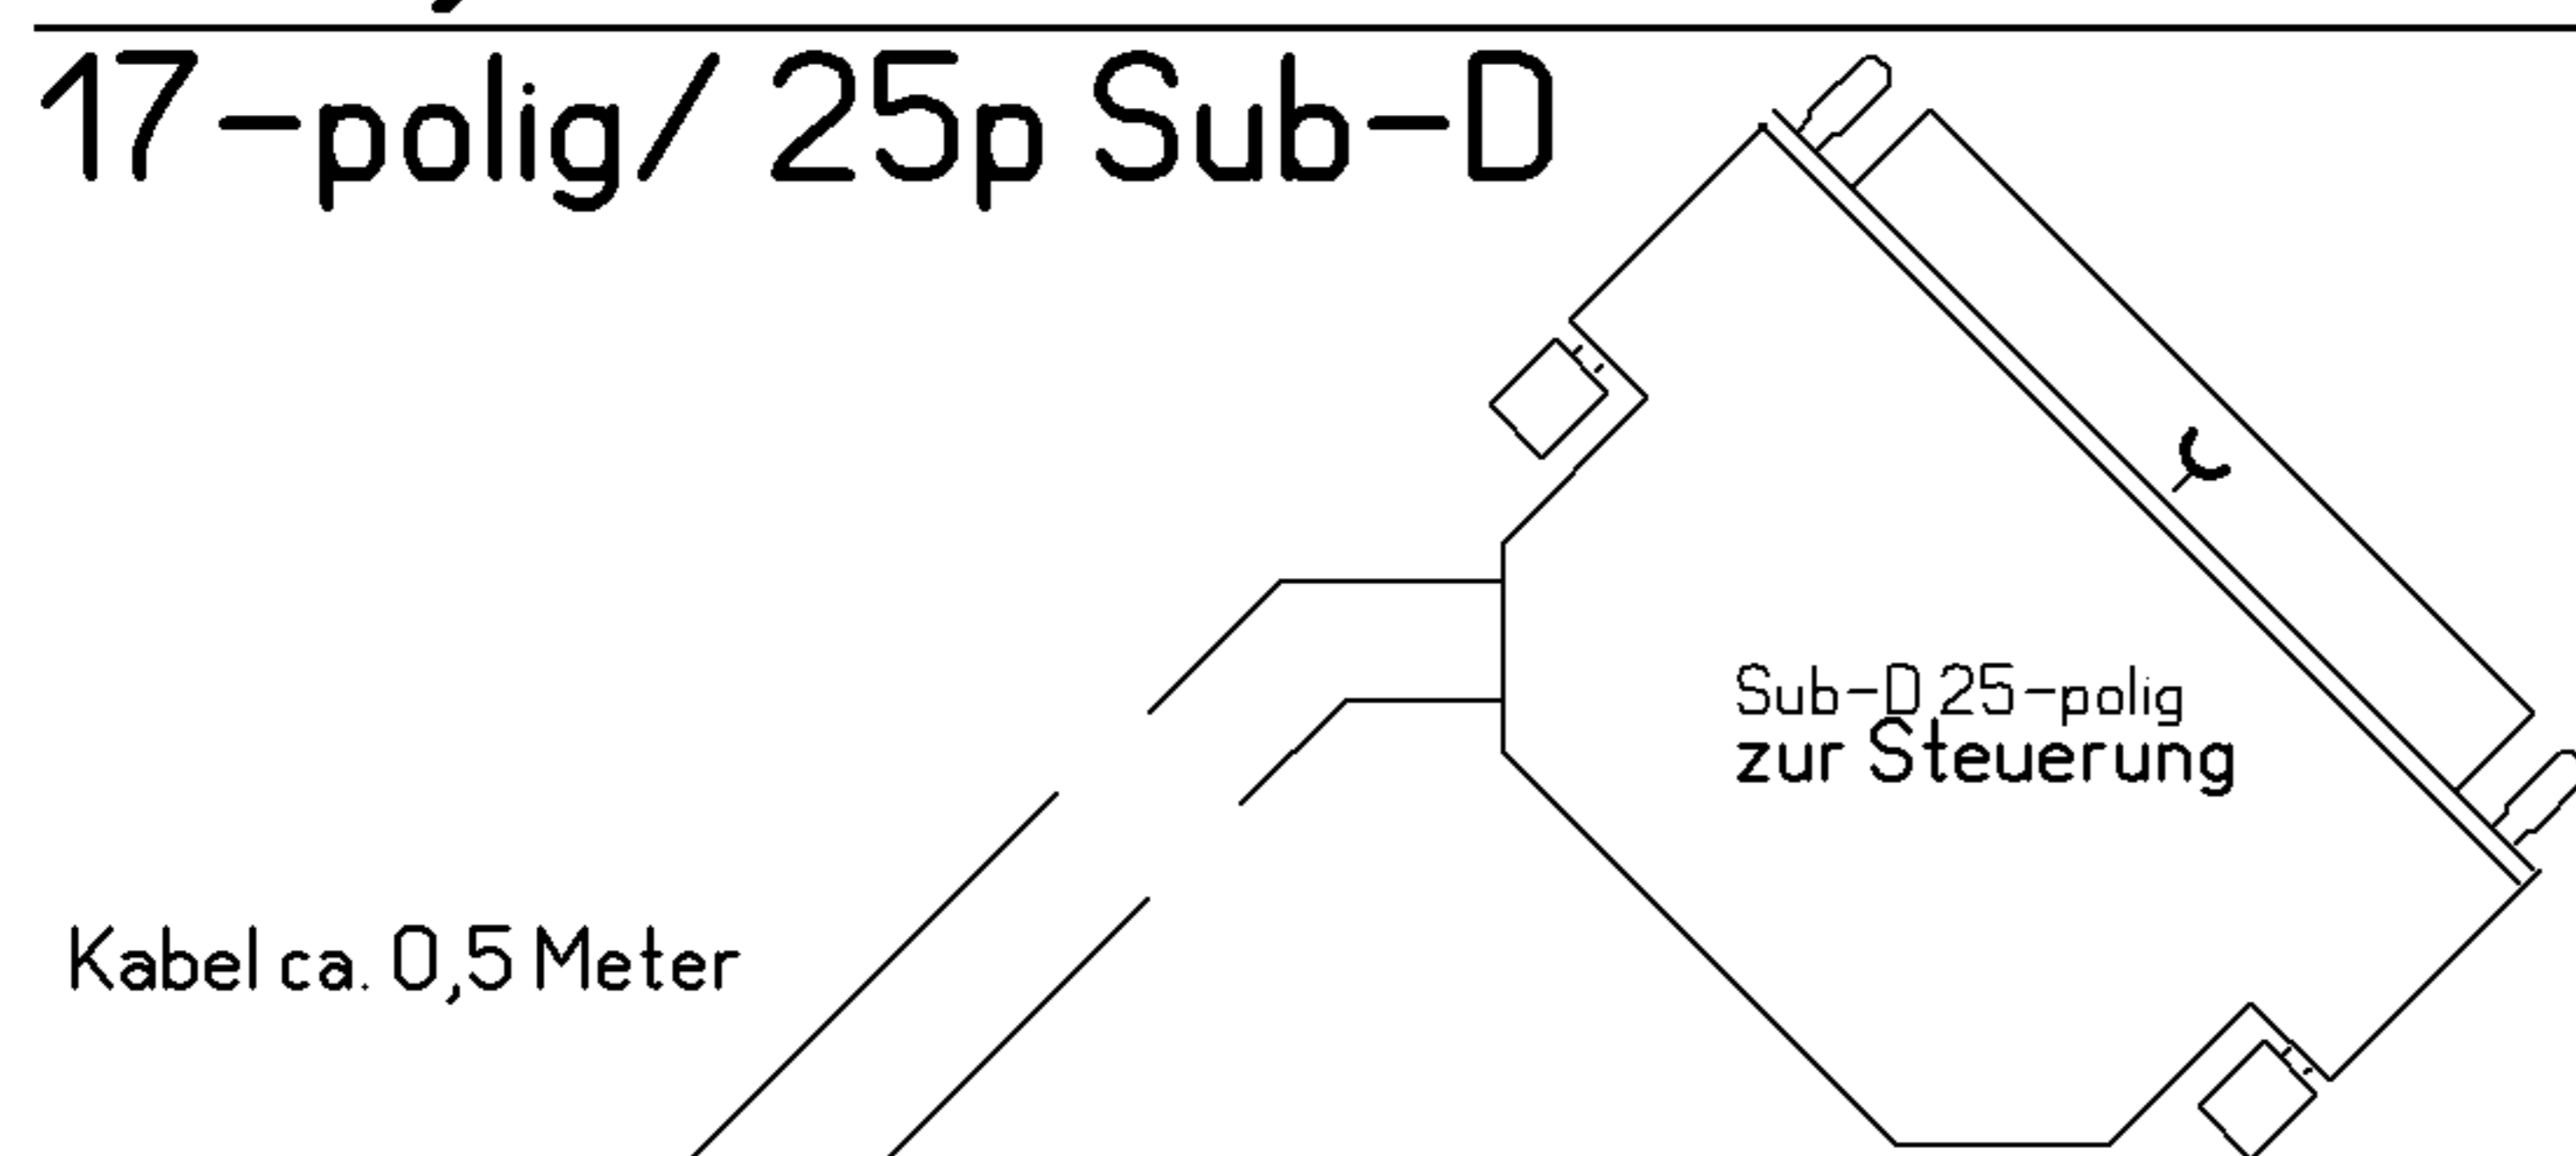

Belegung nach Siemens 25polig


1= +5 Volt	14= Sens+
2= 0Volt/Masse	15= Daten
3= A	16= Sensor-
4= A-	17= R
5= Innenschirm	18= R-
6= B	19=
7= B-	20=
8= Innenschirm	21=
9=	22=
10= CLK	23= Daten-
11=	24= Innenschirm
12= CLK-	25= Temp-
13= Temp+	

\*je nach Geber

Belegung 3-polig:

- 1= Selekt
- 2=
- 3= 0 Volt/Masse


Gegenstecker wird mitgeliefert

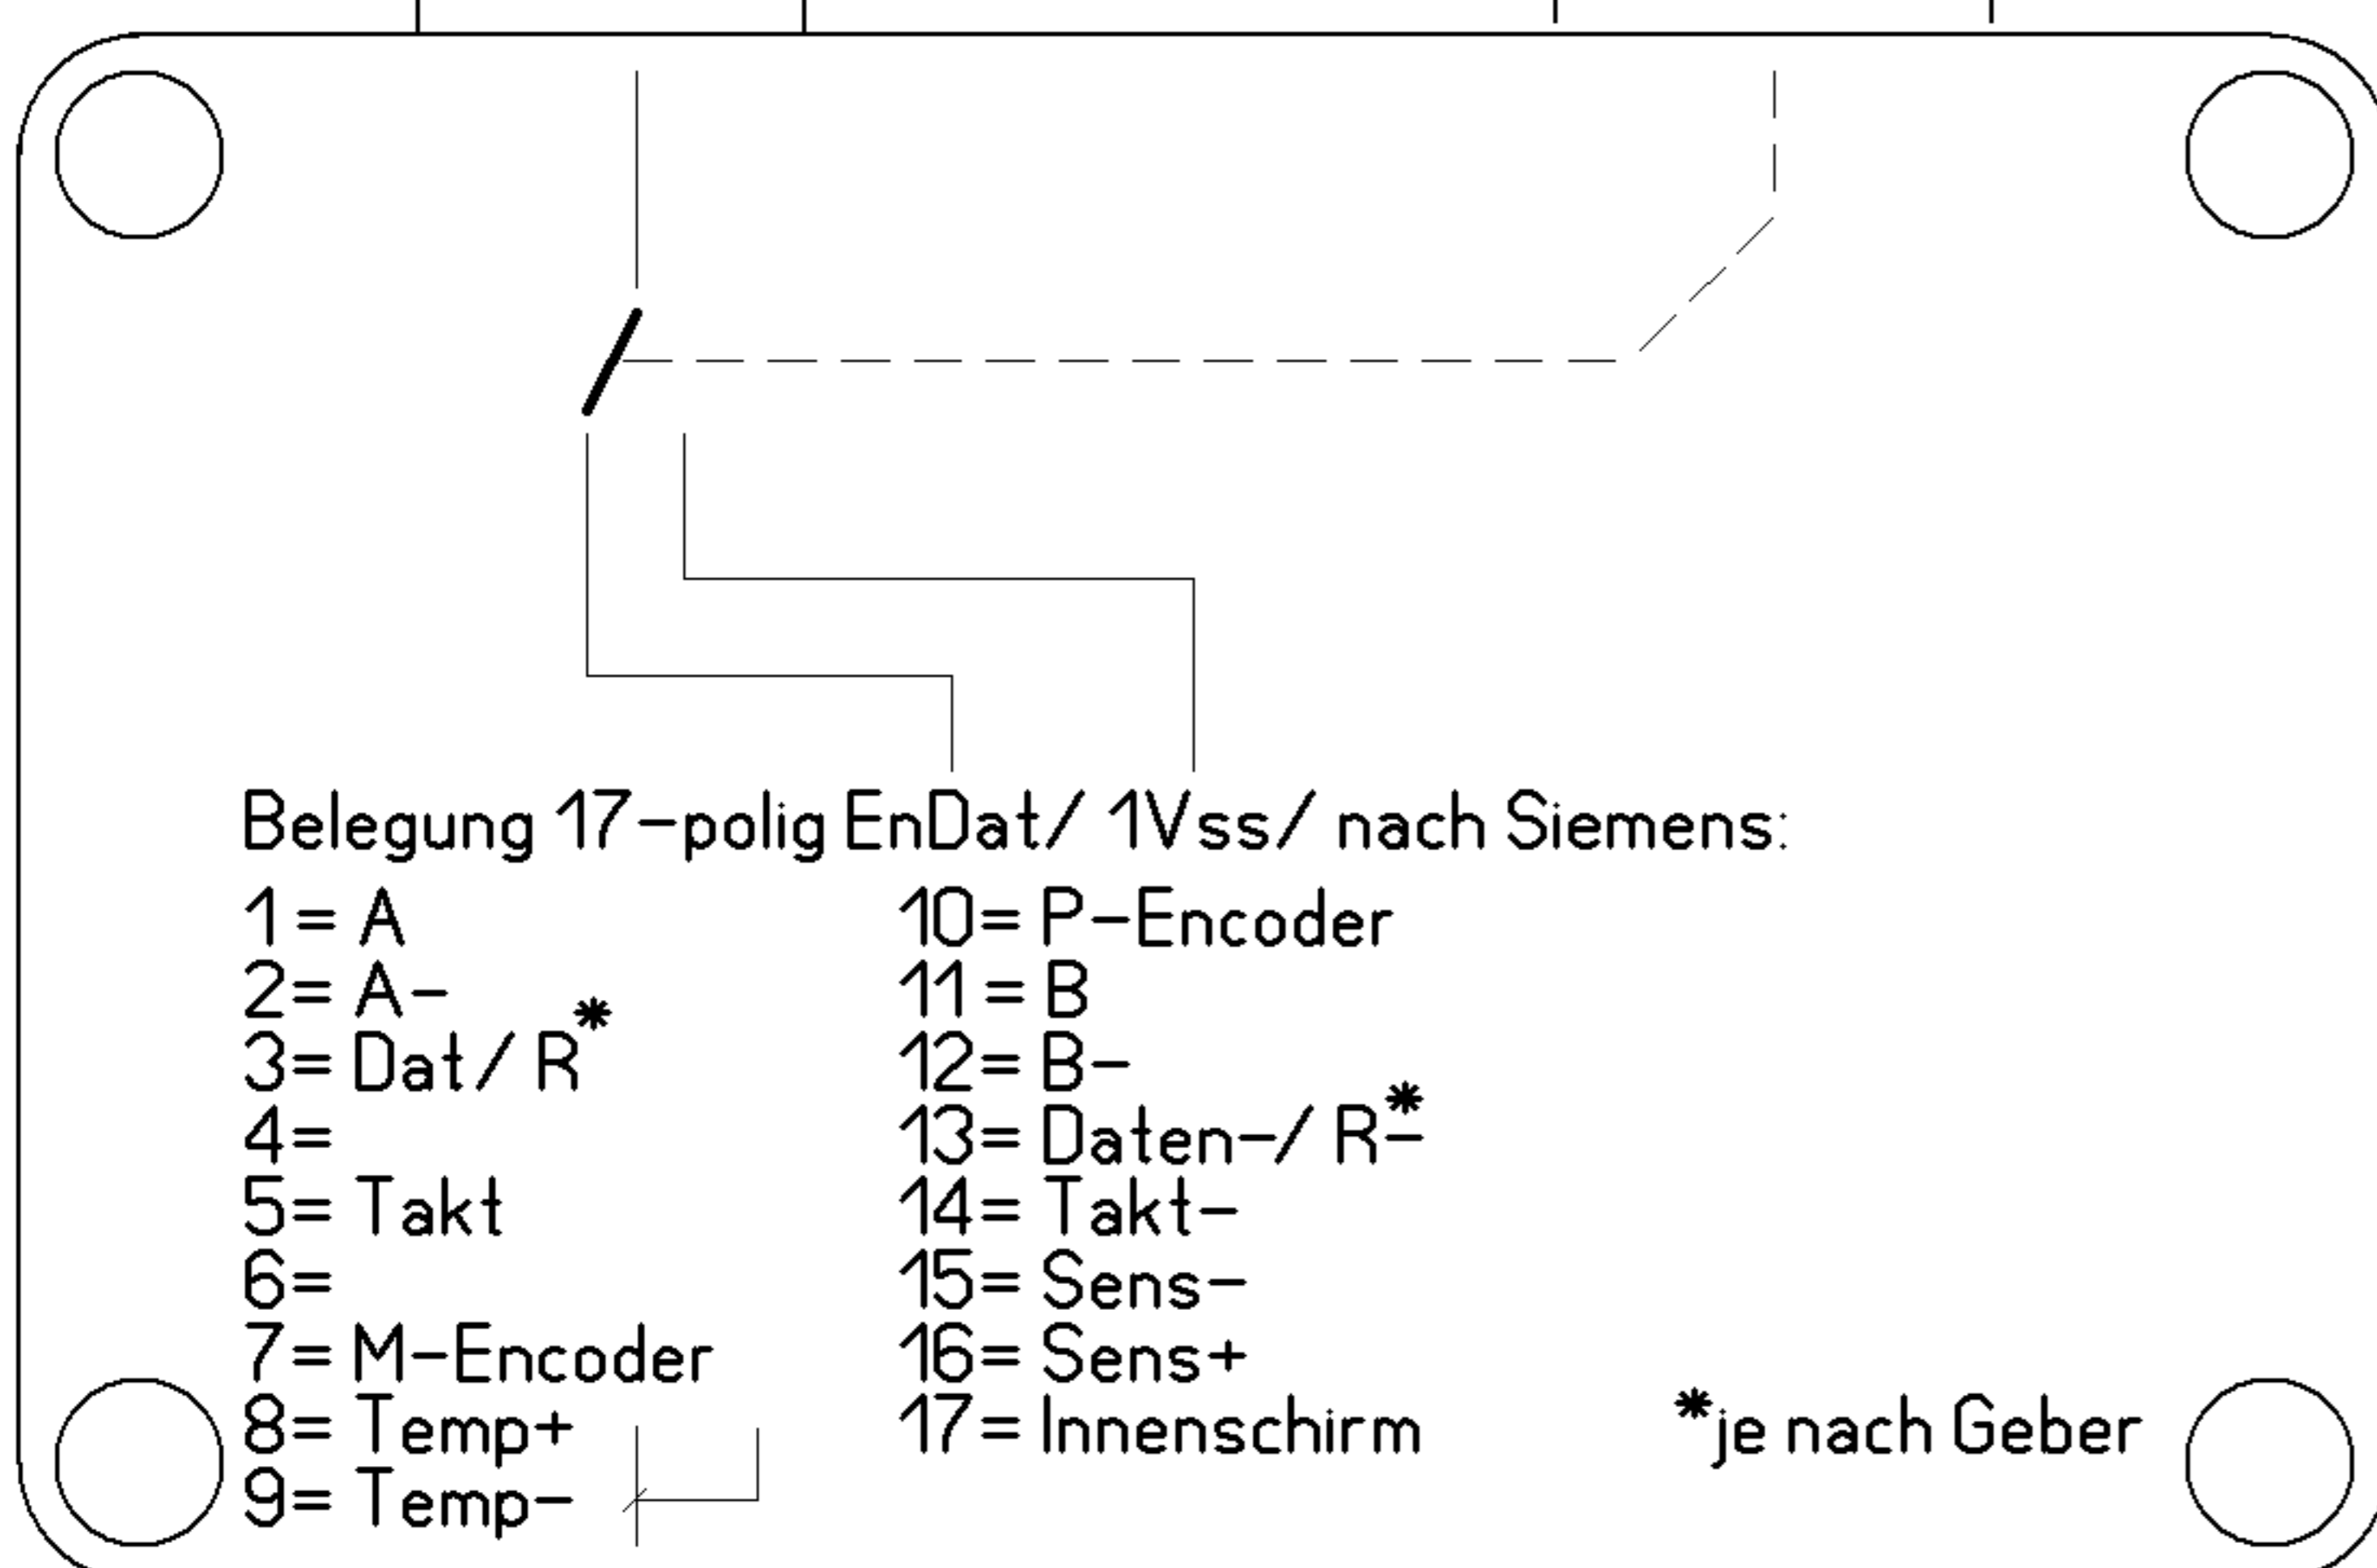

Belegung 17-polig EnDat/ 1Vss/ nach Siemens:

1= A	10= P-Encoder
2= A-	11= B
3= Dat/ R*	12= B-
4=	13= Daten-/ R*
5= Takt	14= Takt-
6=	15= Sens-
7= M-Encoder	16= Sens+
8= Temp+	17= Innenschirm
9= Temp-	

\*je nach Geber

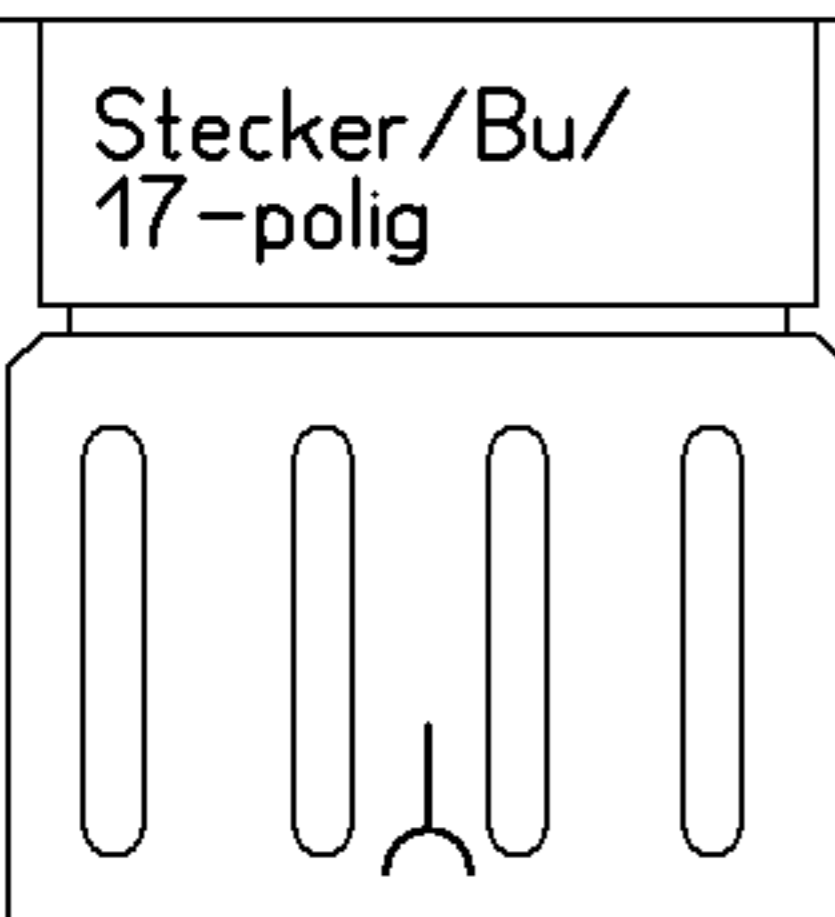

vom Meßsystem oder  
 Endat/ Inkremental-1Vss

Abmessungen ca. 90x50x30mm