


Hauptstraße 42  
D-83349 Freutsmoos  
Tel. 08629/1579  
Fax 08629/1779  
E-Mail:  
huber\_josef@freenet.de  
www.huberbox.de

## Meßsystemumschalter Siemens DRIVE CLIQ Relais

Datum

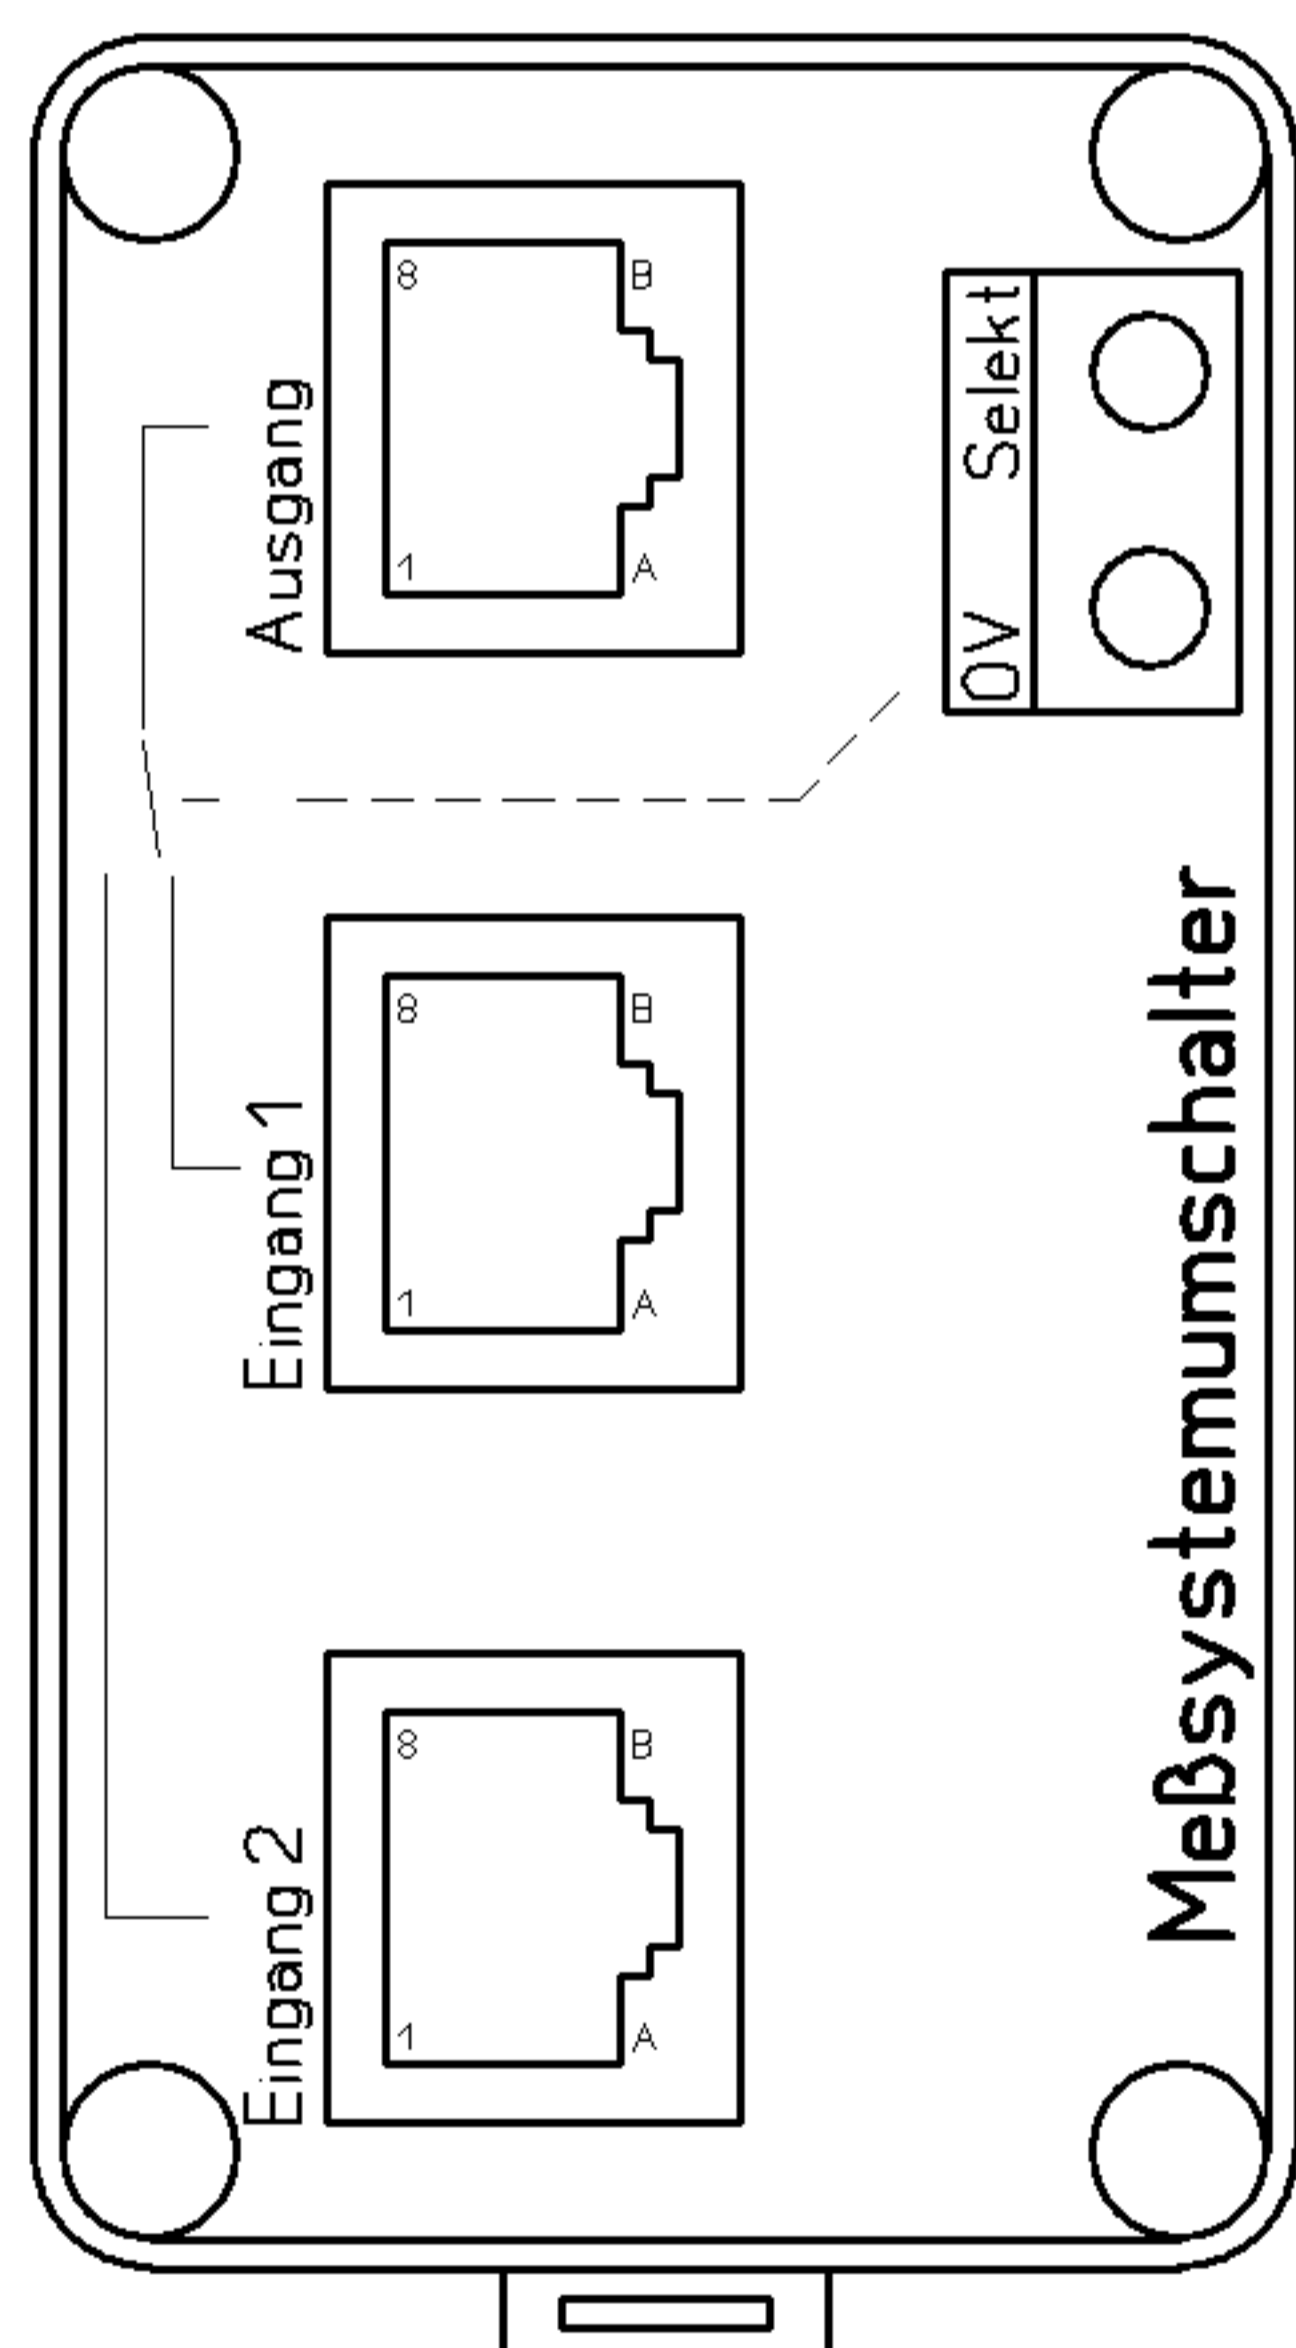

Selekt 2-polig/ 24 Volt:  
ohne Ansteuerung ist Eingang\_1 auf den Ausgang  
geschaltet

Belegung DRIVE-CLIQ

- 1= TXP
- 2= TXN
- 3= RXP
- 4=
- 5=
- 6= RXN
- 7=
- 8=
- A= +24V
- B= 0V

Abbildung ca. Originalgröße  
Abmessungen ca. 43x76mm Höhe 50mm  
Aufschnappbar auf Hutschiene